Tisztelt Lakók!

*A villamos energiáról szóló **2007. évi LXXXVI. törvény 137. §**-a és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló **2/2013. (I. 22.) NGM rendelet** előírja, hogy a villamos vezeték **biztonsági övezet**ének környezetében lévő fák, bokrok ágait **az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani**, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.*

A fentiekre tekintettel felkérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk területén a gallyazási munkákat VÉGEZZÉK EL.

Az E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. munkatársai előre láthatólag 2023 július hónap 21.napjától HARC település területén gallyazási munkálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük a fenti időintervallumban jelezzék kollégáink felé személyesen, vagy az alábbi elérhetőségen:
E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt időpontban kérem, biztosítsák kollégáink bejutását az ingatlan területére, ezzel is segítve munkánkat, valamint az Önök zavartalan áramellátását.

Köszönettel:

Ágvágó Szolgáltató Kft..

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az Elosztói Engedélyes elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az Elosztói Engedélyes nem vállal.

Az Elosztói Engedélyes üzem-központjának címe, elérhetősége:

Név	Cím	Telefon	Telefax

Az egyeztetésen és azt követő organizációs bejáráson tisztázni és írásban rögzíteni kell a növényzet eltávolítási munkáihoz kapcsolódó minden jogi, anyagi, szakmai és biztonsági feltételt. Az eltávolítási munkáknál figyelembe kell venni azt is, hogy a rendelet szerint fadöntés, favágás során a fa, vagy annak részei az áramvezetőket az előírt távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

Az **organizációs bejáráson** a hálózat üzemeltetéséért felelős üzemeltetési területi referens meghatározza a veszélymentes munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet az Elosztói Engedélyes saját költségén biztosít!

Felhívjuk figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

A nagyfeszültségű szabadvezeték biztonsági övezetében a gallyazást az ábrának megfelelően úgy kell elvégezni, hogy a vezeték környezetében lévő fák, magasra nött bokrok ágai az éves növekményt is figyelembe véve az áramvezetőket alulról és oldalirányban 3 méternél jobban, felülről pedig egyáltalán ne közelítsék meg. (A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát (3 m), nem hagyhatók meg. Az alsó gallyazási zónahatár ezért csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.)

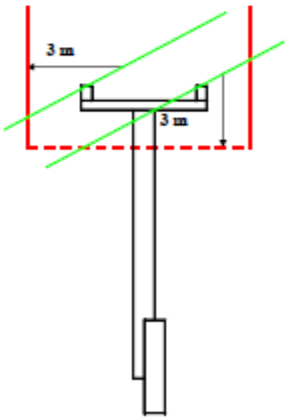

A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona.
Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!

9. sz. melléklet: Szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajták

1. **Fajtától függetlenül megtartható és ültethető gyümölcsfa fajták**
   - őszibarack,
   - birs,
   - ribizli cserje,
   - köszméte cserje,
   - josta cserje

2. **Törpe alanyra oltott változatban megtartható és ültethető**
   - alma,
   - körte,
   - meggy

3. **Nem ültethető és nem tartható meg**
   - dió,
   - mandula,
   - cseresznye,
   - meggy,
   - szilva,
   - alma,
   - körte,
   - sárgabarack
   - mogyoró (6-7 m magasra növő bokor)

4. **Megtartható és ültethető, alacsony koronamagasságú díszfafajták**

• Acer campestre "Nana"	- gömbkoronájú mezei juhar
• Acer platanoides "Globosum"	- gömbjuhar
• Catalpa bignoides "Nana"	- ernyőskoronájú szivarfa
• Crataegus laevigata "Paul's Scarlet"	- pirosvirágú galagonya
• Fraxinus excelsior "Nana"	- gömbkőris
• Fraxinus ornus "Mecsek"	- mecseki virágos kőris
• Malus x adstringens "Hopa"	- díszalma
• Malus baccata "Street Parade"	- bogyós díszalma
• Malus x purpurea "Eleyi"	- pirosvirágú díszalma
• Morus alba "Nana"	- törpe eperfa
• Prunus cerasus "Umbraculifera"	- gömbmeggy
• Prunus fructicosa "Globosa"	- gömb-csepleszmeggy
• Sorbus aria	- lisztes berkenye
• Sorbus borbásii	- Borbás-berkenye
• Tilia tomentosa "Bori"	- kiskoronájú ezüst hárs
• Tilia tomentosa "Teri"	- kiskoronájú ezüst hárs

Megjegyzés:

A fenti felsorolás nem teljes. Itt nem szereplő fajok esetében, célszerű szakértőt igénybe venni annak a kérdésnek az eldöntéséhez, hogy megtartható, ültethető, vagy tiltott fajról van-e szó.

A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.
Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!

5.1.1 Gallyazási és fakivágási területek

Előírt távolságok

Feszültségszint, vezetékfajta	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m]	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m]	Megközelítési irány
KIF csupasz	**1,50**	**2,00**	Oldalról, alulról
KIF szigetelt	**1,00**	**1,50**	Oldalról, alulról, felülről
KÖF csupasz	**2,50**	**5,00**	Oldalról, alulról
KÖF burkolt	**2,50**	**3,50**	Oldalról, alulról
KÖF szigetelt	**1,00**	**1,50**	Oldalról, alulról, felülről
NAF	**5,00**	**13,00**	Oldalról
NAF	**3,50**	**5,00**	Alulról

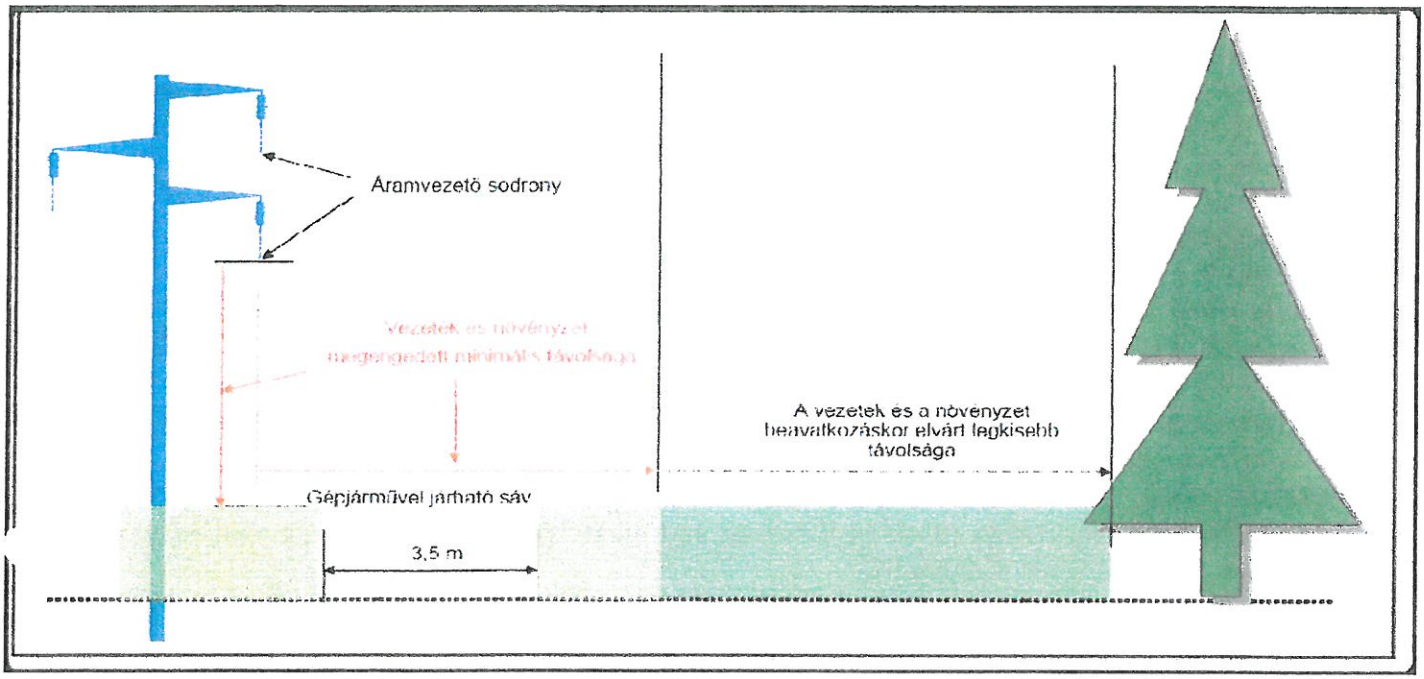

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó, vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.

A gallyazás során megtörténik a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő, magasra nőtt fák azon ágainak eltávolítása, amelyek az adott feszültségszintre megengedett minimális távolságot megsértik.

A magasságuk miatt nem meghagyható fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes) fákat talajszinten ki kell vágni. (Fának a 10 cm törzsátmérő feletti növény számít.)

A gallyazás és fakivágás a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsó gallyazási zónahatár csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.

Megjegyzés:
A biztonsági övezeten belül (amennyiben a biztonsági övezet a jogszabályi előírások alapján érinti a talaj felületét) minden olyan növényt fakivágással és nyiladéktisztítással el kell távolítani, mely kifejlett állapotában az adott vezetékre előírt megközelítési távolságot megsértheti. Ha a biztonsági övezet a jogszabályi meghatározás alapján a talaj szintjét nem érinti (pl. kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték), illetve a biztonsági övezetben lévő, kifejlett állapotában a vezeték veszélyzónájába nyúló fák esetében –amennyiben a vágási engedélyt a hatóságok nem adják meg – gallyazási tevékenységet kell végezni. Azokban az esetekben, amikor a vezetékek alatti növényzet kifejlett állapotában benyúlhat a vezeték biztonsági zónájába, de a helyi körülmények miatt (pl. városkép védelme, üdülőterület) miatt nem alkalmazható fakivágás és nyiladéktisztítás, az ingatlan tulajdonosával egyeztetett módon gallyazásos megoldást kell választani, melynél a növényzet teljes eltávolítására (kiirtására) nem kerülhet sor. Ilyen esetekben törekedni kell az ingatlan (általában közterület) kezelőjével (önkormányzattal) olyan **egyedi megállapodás** megkötésére, mely alapján a növényzet odaillő fajokra cserélésével hosszútávra megoldható a vezetékek és a környezet kölcsönös biztonsága.
Általános szabályként kell betartani azt, hogy a csupasz, illetve burkolt szabadvezetékek biztonsági övezetén belül, feszültségszinttől függetlenül, a vezeték fölötti térben az elvégzett munkálatok után benyúló faág, lomb nem maradhat!

Gallyazási munkavégzésre vonatkozó előírások

A gallyazási munkát a fenti táblázatban meghatározott területeken kell elvégezni. Ezen túlmenően a gallyazási munka keretében a munkavégzésre kijelölt hálózatszakaszon lévő oszlopok tövét is meg kell tisztítani és az oszlopokról a kúszónövényeket a földtől 2 méter magasságig el kell távolítani.
Az oszlopokra a hálózat gallyazással megtisztítandó zónáin belülre felfutó kúszónövényzetet csak a hálózat feszültségmentesített állapotában szabad eltávolítani!
Az oszloptő tisztítás során az oszlop, rácsos acél oszlopnál a betonalap és az oszlopcsonk, valamint a telepített földelővezető (-szalag), felületét rongálni nem szabad. A munka során észlelt szakadt földelővezetőkről azonnal értesíteni kell a területgazdát! A lenyesett növényi hulladékot rendezetten kell otthagyni (a biztonsági övezet határán kívül). Az ily módon elhelyezett, lenyesett növényi hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát a nem veszélyeztetheti!

Fakivágási munkavégzésre vonatkozó előírások

A fakivágási munkát a fenti táblázatban meghatározott területeken kell elvégezni.
A **magasságuk miatt nem meghagyható**, 10 cm feletti törzsátmérőjű fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes), 10 cm feletti törzsátmérőjű fákat talajszinten ki kell vágni. A törzsátmérő a talajtól számított 1 m-es magasságban mérendő. A kivágott fát rendezetten a biztonsági övezet közelében kell hagyni. Az ily módon elhelyezett, lenyesett részek a közterületi utak, járdák forgalmát a nem veszélyeztethetik!

5.1.2 Nyiladéktisztítási

A nyiladéktisztítást erdős területeken és olyan helyeken kell alkalmazni, ahol a nyiladék egyben a vezeték tartószerkezeteinek megközelítését is szolgálja.
Ehhez a nyiladékban lakott területen kívül **legalább 3,5 m szélességű terepjáró gépjárművel járható sávot** kell kialakítani.
A nyiladéktisztítás és tereprendezés a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

Nyiladéktisztítási munkavégzésre vonatkozó előírások

A nyiladéktisztításnál megtörténik a fák, bokrok, cserjék, sarjak talajszinten történő elvágása. A nyiladéktisztítások és fakivágások esetén a nyiladékban alkalmas terepviszonyok esetén szárzúzóval történik a kisebb fák és növények eltávolítása.
A terepjáró gépjárművel járható sávban a járhatóság biztosítására szükség esetén tereprendezést kell végezni, a fatuskókat gépi úton talajszintbe kell hozni, vagy tuskózással eltávolítani. Amennyiben a tuskók teljes eltávolítására, illetve 30 cm-t meghaladó átmérőjű fák kivágására is szükség van, azt a szerződésben külön kell rögzíteni. A nyiladéktisztítási munkavégzés keretében a munkavégzésre kijelölt hálózatszakaszon lévő oszlopok tövét meg kell tisztítani, az oszlopokról a kúszónövényeket 2 méter magasságig el kell távolítani.
Az oszlopokra a hálózat gallyazással megtisztítandó zónáin belülre felfutó kúszónövényzetet csak a hálózat feszültségmentesített állapotában szabad eltávolítani! Az oszloptő tisztítás során az oszlop, rácsos acél oszlopnál a betonalap és az oszlopcsonk, valamint a telepített földelővezető (-szalag), felületét rongálni nem szabad. A munka során észlelt szakadt földelővezetőkről azonnal értesíteni kell a területgazdát! A levágott növényi hulladékot a biztonsági övezet közelében rendezetten kell otthagyni. Az ily módon elhelyezett, lenyesett részek a közterületi utak, járdák forgalmát nem akadályozhatják, és nem veszélyeztethetik!